




开断器用绝缘油性能 使用说明书

株式会社日立製作所 電力事業部

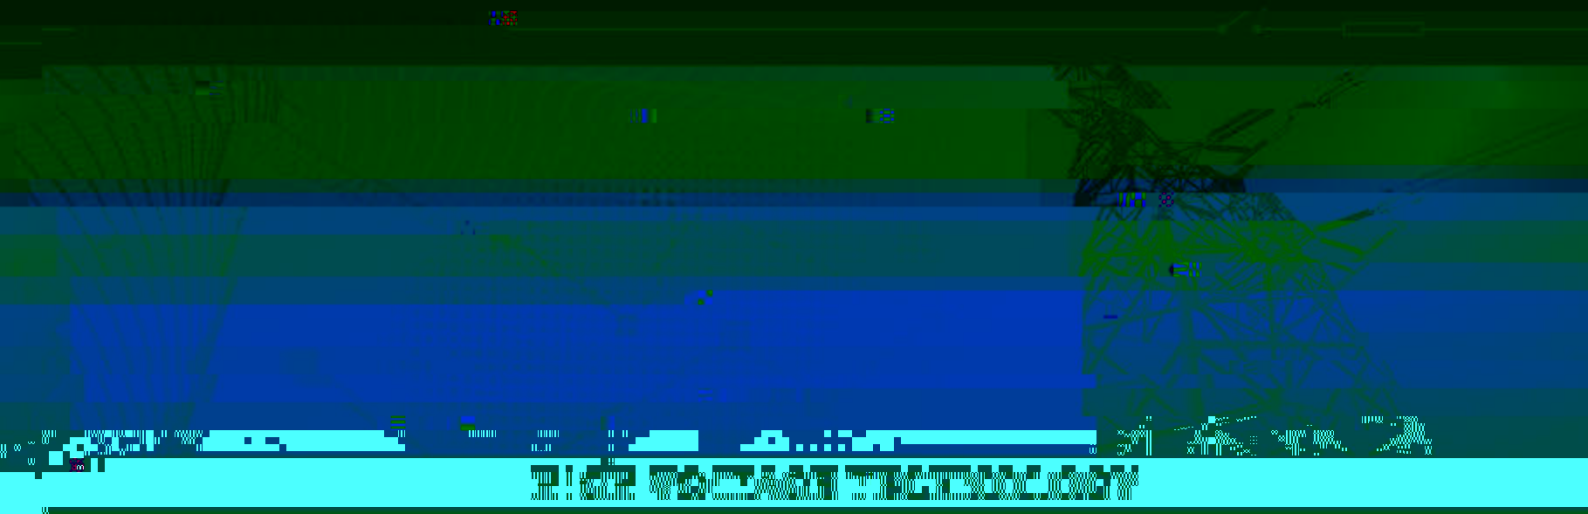

		ã Ġ	
03	ġ ġ	' 50KVA ~ ġ' 380V ₣ ġ' 0-450V	ĩ ġ
04	1		ĩ
05	ġ 1 ġ	' 50KVA ~ ġ' 400V ₣ ġ' 10V-5000A	ĩ ġ
06	ε	5000A , ' 0.2	ĩ
07	₣ ũ	w̄ 1250A 2 ^ ' ₣ A-B-C w̄ 4 Nε ~	12
08	ᵀ	40	ġ
	Ê	40 6 ~ T Ê~ OMEGA	40
ᵀ ᵀ Nε			
01	ᶦ ᵇ ᵀ	CT2009	ġ
02	ᵀ	CT2120-200A	ġ
ġ Nε			
01	PLC ᵀ ũ	S7-200	ġ
02	ġ ġ ^	' 20KVA ~ ġ' 380V ₣ ġ' 0-430V	

CTYD-20KVA/150KV

03 ġ 1 ġ
 ' 20KVA
 ~ ġ' 400V
 ₣ ġ' 0-

нү а

ў ў

1. ы ў № ў PLC ^ 2000mm × 1500mm × 2000mm~

Р° ى ŕ

1.1 ў %'

GB 50054-95 ё ы ў Ё

GB 50055-93 ё Ё

GB/T 63-90 ё Ғ Ғ Ё

1.2 ' 150KVA

1.3 ў ў 380V

1.6 17

1.7 r ' 2000 × 1500 × 2000mm3

1.8 3000Kg

$$2\hat{\alpha}_{\hat{\alpha}} \quad 5000\text{\AA} \quad \hat{u} \quad \wedge \quad \bar{w}_r \quad \sim$$

2.1 ĩ ′

JB/T9641—1999

GB/T10228—1997 6 1 1 1 1

2.2 ' 50KVA

2.3 ~ J' 0' 400V

2.4 ~ ' 125A

2.5 $\mathbb{T}$ $\mathbb{J}^{\circ}$ 0° $10V$ $\mathbb{J}^{\sim}$

2.6 $\mathbb{F}$ ' 1250Å-5000Å $\mathbb{F}$ H₁ ~

2.7 ' 50Hz à

2.8 J' 1 U 8% U 12%

2.9 ' $\dot{U} 1.5\%$

2.10 ' F

2.11 a) $\mathbb{D}'$ $\dot{\rho}$

2.12 , 5000A "H₈" ~ γ_γ γ_γ q_q ~ Z γ_Z⁺⁺ γ_Z⁻⁻

$$\chi_{a_i} \hat{A}$$

2.13 $\check{U} \in \mathcal{N} \quad \text{e} \quad \check{U} \wedge \sim$

2.14 ' $\overline{w} \vdash$

2.15

1 3 7 1 1 J ~ J AB\BC\CA400V 1 7 1 J

$\frac{1}{2}$ 3000A 10V 150KVA A

$$3. \quad \nabla \wedge \bar{W}_r \sim$$

3.17 J

3.1.1 İki Yönlü %00

JB/T 10093-2000 与 J 1

JB/T 10090-2001 与 JB 10090-2001 一致

JB/T 10317-2002 附录 A 试验方法

3.1.2 额定容量 50KVA

3.1.3 额定电压 380V

3.1.4 额定电流 132A

3.1.5 额定功率 20 650V

3.1.6 额定功率因数 77.0A

3.1.7 额定频率 50Hz

3.1.8 额定效率

3.1.9 额定功率因数 0.85

3.1.10 额定功率因数 0.85

3.1.11 额定功率因数 0.85

4. 试验方法

4.1

4.1.1 试验方法 1. 试验方法 1.1

4.1.2 试验方法 1.2

4.1.3 试验方法 1.3

4.1.4 试验方法 1.4

试验方法 1.5

4.2

4.2.1 试验方法 2.1

试验方法 2.2

试验方法 2.3

试验方法 2.4

试验方法 2.5

试验方法 2.6


试验方法 2.7

试验方法 2.8

试验方法 2.9

试验方法 2.10

4.2.8

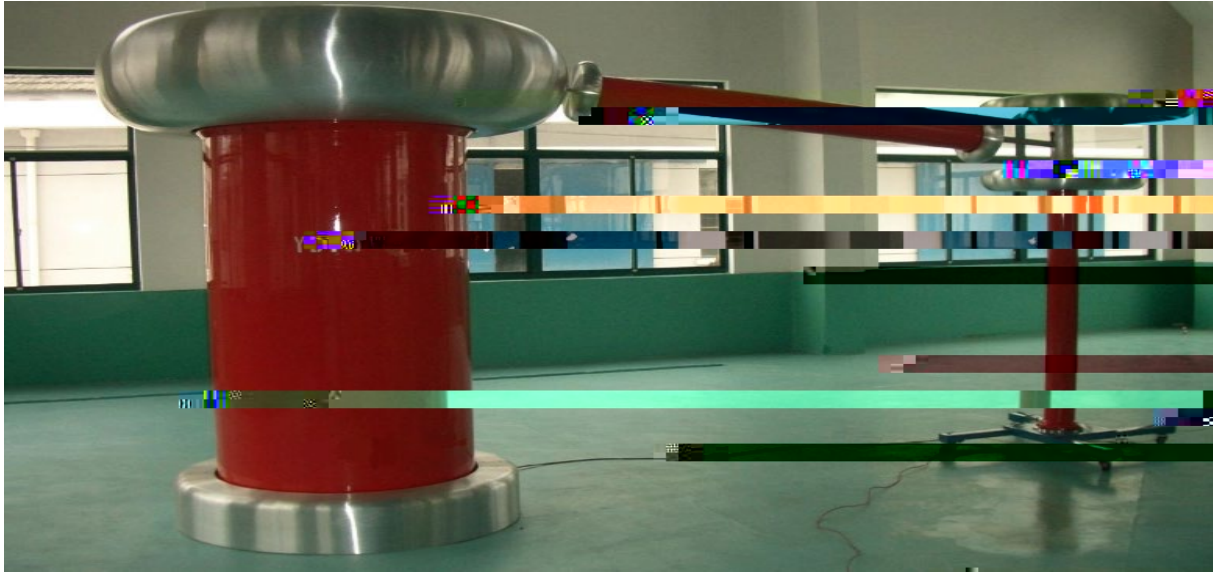

ω $\sim$
 $\downarrow$ i J i v $\ddot{a}_r$ $\ddot{a}$ $\ddot{a}$ $\uparrow$ $\ddot{a}_a$ $\dot{B}$ $\hat{A}$ ϵ
 Ω v J $\ddot{u}$ $\hat{A}$
 CTYD-20kVA/150kV i J $\ddot{i}$
 $\cdot$ 20kVA
 $\sim$ J 400V $\sim$ $\cdot$ 50A
 F J AC 150kV F $\cdot$ 133mA
 J <10% $\cdot$ <8%
 i $\cdot$ 125 i $\cdot$ 1500
 $\neq$ $\cdot$ I, I_0

9 J v $\ddot{u}$ N_0 J FRC-150k



ĩ :

‘ 1.0%

‘ AC 150kv

DC 170kv

Nº J ‘ 1500’ 1

1 J ₣ J ˇ Õ J ,